


Tablica T01

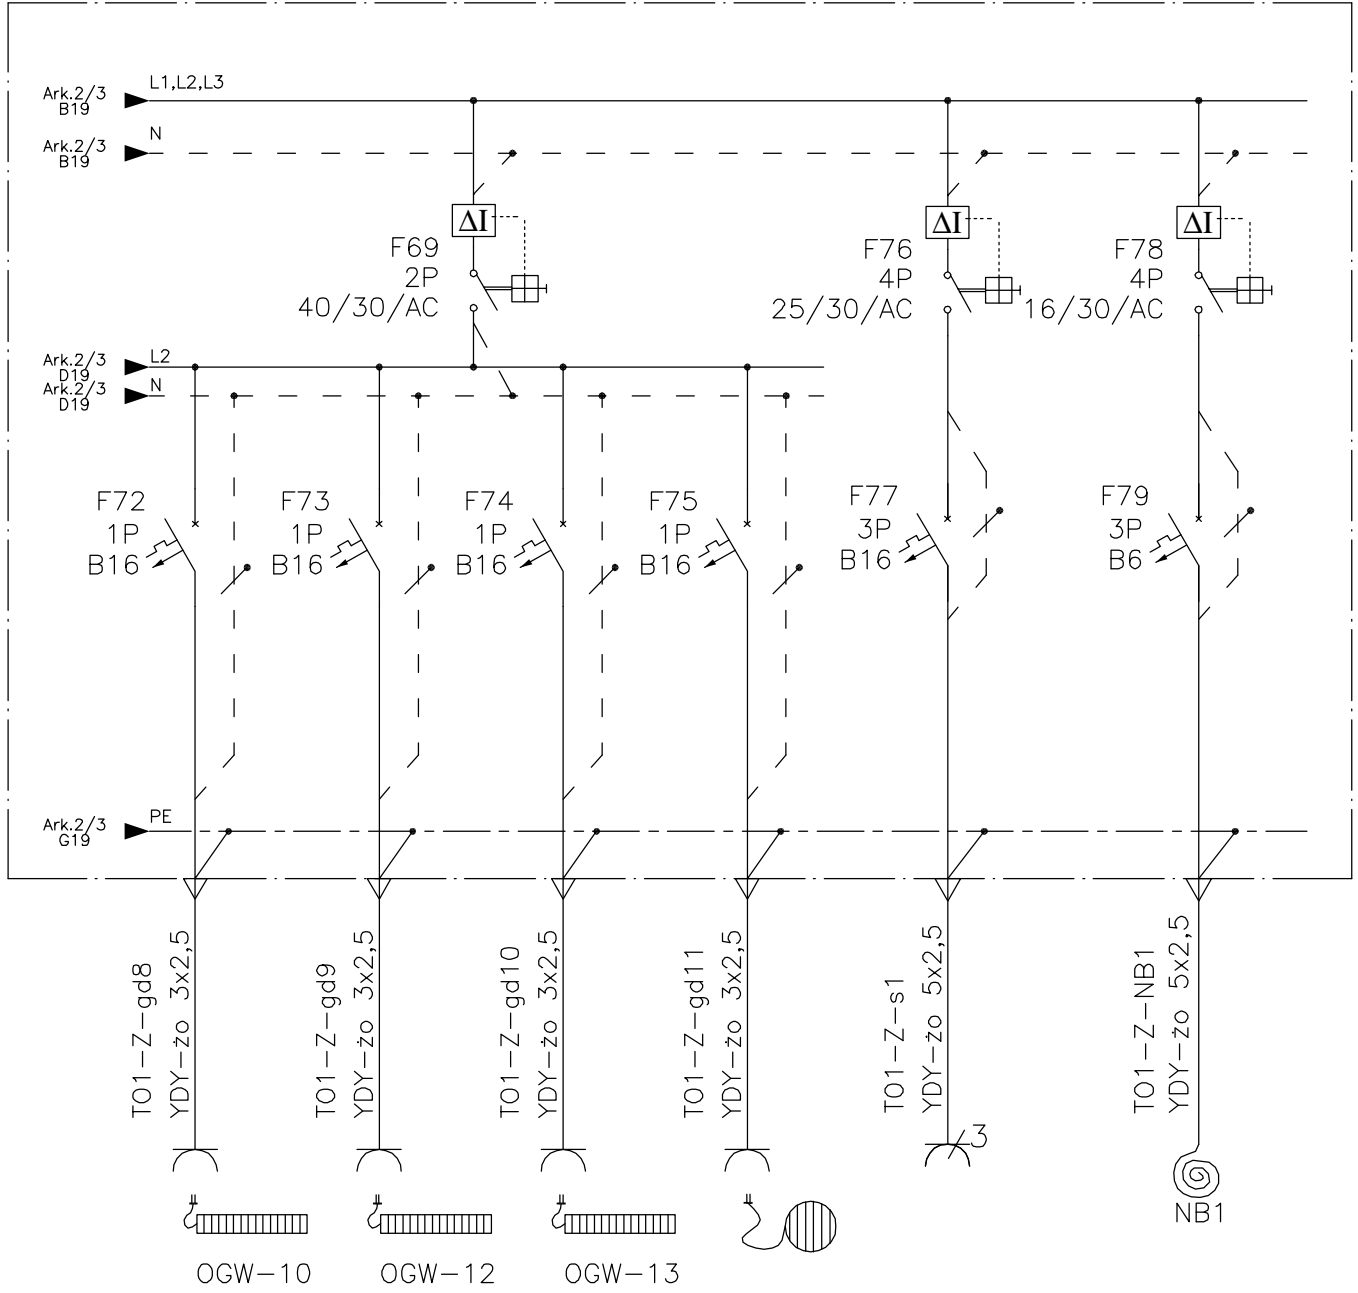

Ogrzewanie pom. p11 Pn=1,0kW	Ogrzewanie pom. p14 Pn=1,5kW	Ogrzewanie pom. p15 Pn=1,5kW	Podgrzewacz wody pom. p10 Pn=2,0kW	Gniazdo siłowe w pom. p1 400V, 16A Pn=3,0kW	Zasilanie napędu bramy wjazdowej do garażu SUW Pn=0,55kW
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---	---

OZNACZENIA POMIESZCZEŃ:

- p1 – garaż,
- p10 – umywalnia z WC,
- p11 – szatnia,
- p14 – pom. socjalne 2,
- p15 – pom. socjalne 1.

UKŁAD SIECI TN-S

OCHRONA DODATKOWA:
SZYBKE SAMOCZYNNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
TABLICA T01
W II KLASIE IZOLACJI



Zakład Urzędzeń Inżynierii Sanitarnej
"DYNAMIK FILTR" Nocon i Wspólnicy Spółka Jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06
e-mail: filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA

STADIUM DOKUMENTACJI

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY
05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1

P.B.

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY TABLICY T01

SKALA

/

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Paweł Błady	SLK/0366/PW0E/04		02.2007	E-17
OPRACOWAŁ:				
mgr inż. Paweł Kozuch			02.2007	ARKUSZ
SPRAWDZIŁ:				
mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN-VIII/7342/210/92		02.2007	3/3