ELEWACJA

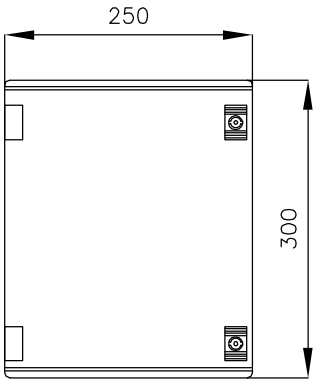


WIDOK WEWNĘTRZNY
BEZ MASKOWNICY

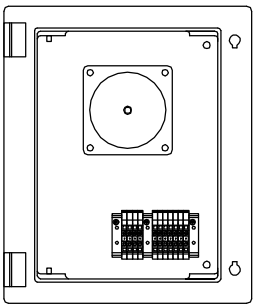

WIDOK WEWNĘTRZNY
Z MASKOWNICĄ

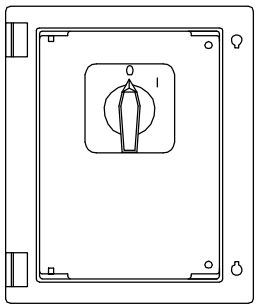


UWAGI:
1. Skrzynkę SPZ3 należy wykonać na bazie obudowy o stopniu ochrony IP66 z poliestru wzmocnionego wł ókn em szkalnym,
2. Skrzynkę SPZ3 należy zamontować na konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej przy ścianie odstojnika wód popłucznych OWP,
3. Obudowa powinna być z 2–punktowym mechanizmem zatrzaskowym i daszkiem przeciwdeszczowym,
4. Zaciski wyłącznika oraz listwy zaciskowej należy zakryć maskownicą z PVC.

UKŁAD SIECI TN–S

DYNAMIK FILTR
Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej
"DYNAMIK FILTR" Nocoń i Wspólnicy Spółka Jawna
42–200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 034 365–86–08/365–93–06
e–mail filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA

STADIUM DOKUMNETACJI: P.B.

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY
05–640 Mogielnica, ul. Rynek 1

SKALA: */*

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA I WIDOK WEWNĘTRZNY SKRZYNEKI POŚREDNIEJ SPZ3

| PROJEKTOWAŁ: | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS | DATA |
|---|---|---|---|
| mgr inż. Paweł Blady | SLK/0366/PWOE/04 | | 02.2007 |
| OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Kożuch | | | 02.2007 |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Tadeusz Kitala | UAN–VIII/7342/210/92 | | 02.2007 |

NR RYSUNKU: E–40

ARKUSZ: 1/1