



Przekrój poprzeczny

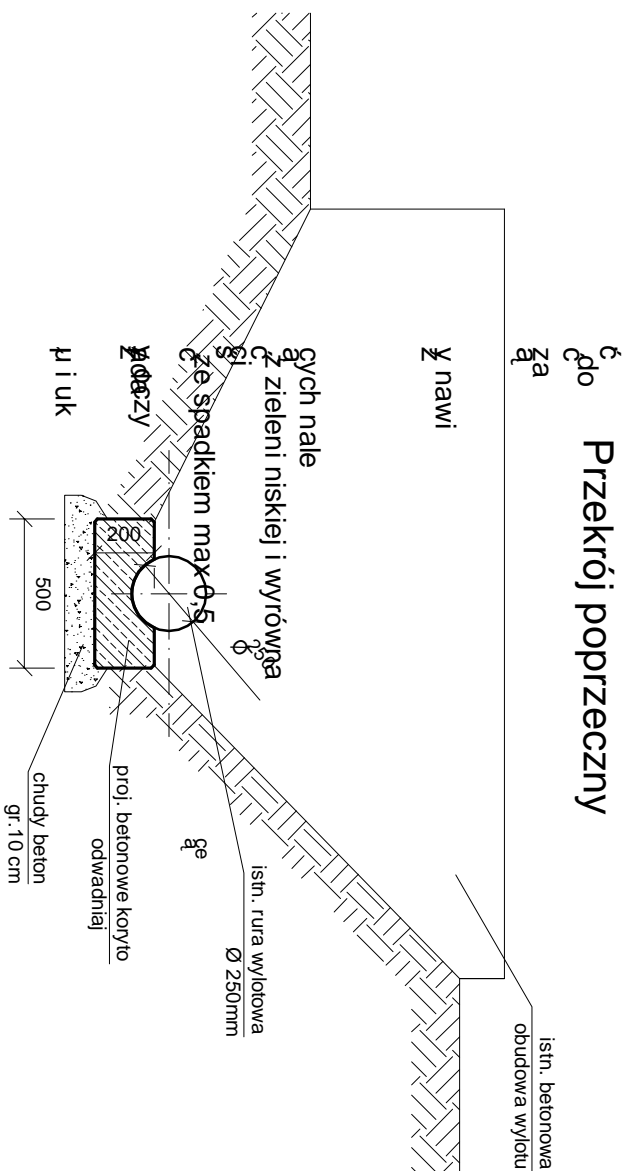

Przekrój pod

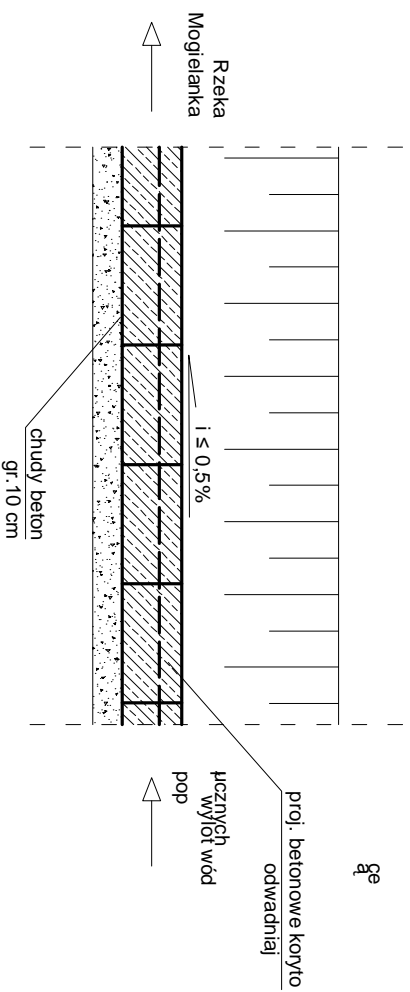

- UWAGI:**
- Skarpny rowu nale
 - Skarpny rowu nale

%



DYNAMIK FILTR

Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej
 "DYNAMIK FILTR" Nocoń i Wspólnicy S.J.
 42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
 tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06
 e-mail: filtr@dynamikfiltr.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI
 MOGIELNICA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

— CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNO — SANITARNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MOGIELNICY

ZLECENIODAWCA: URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY
 05-640 MOGIELNICA, RYNEK 1

STADIUM DOKUMENTACJI
P.B.

SKALA

NAZWA RYS.: RÓW MELIORACYJNY

1:25

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	NR PRZEMALZENIOWOŚCI DO OLIŁE	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
mgr inż. Teresa SYC	SLK/1030/PWOS/05	SLK/IS/3781/06		02.2007	
OPRACOWAŁ:					
mgr inż. Tomasz TARAPACZ				02.2007	T-7
SPRAWDZIŁ:					
inż. Jerzy WIECKOWSKI	182/2001	SLK/IS/1396/02		02.2007	