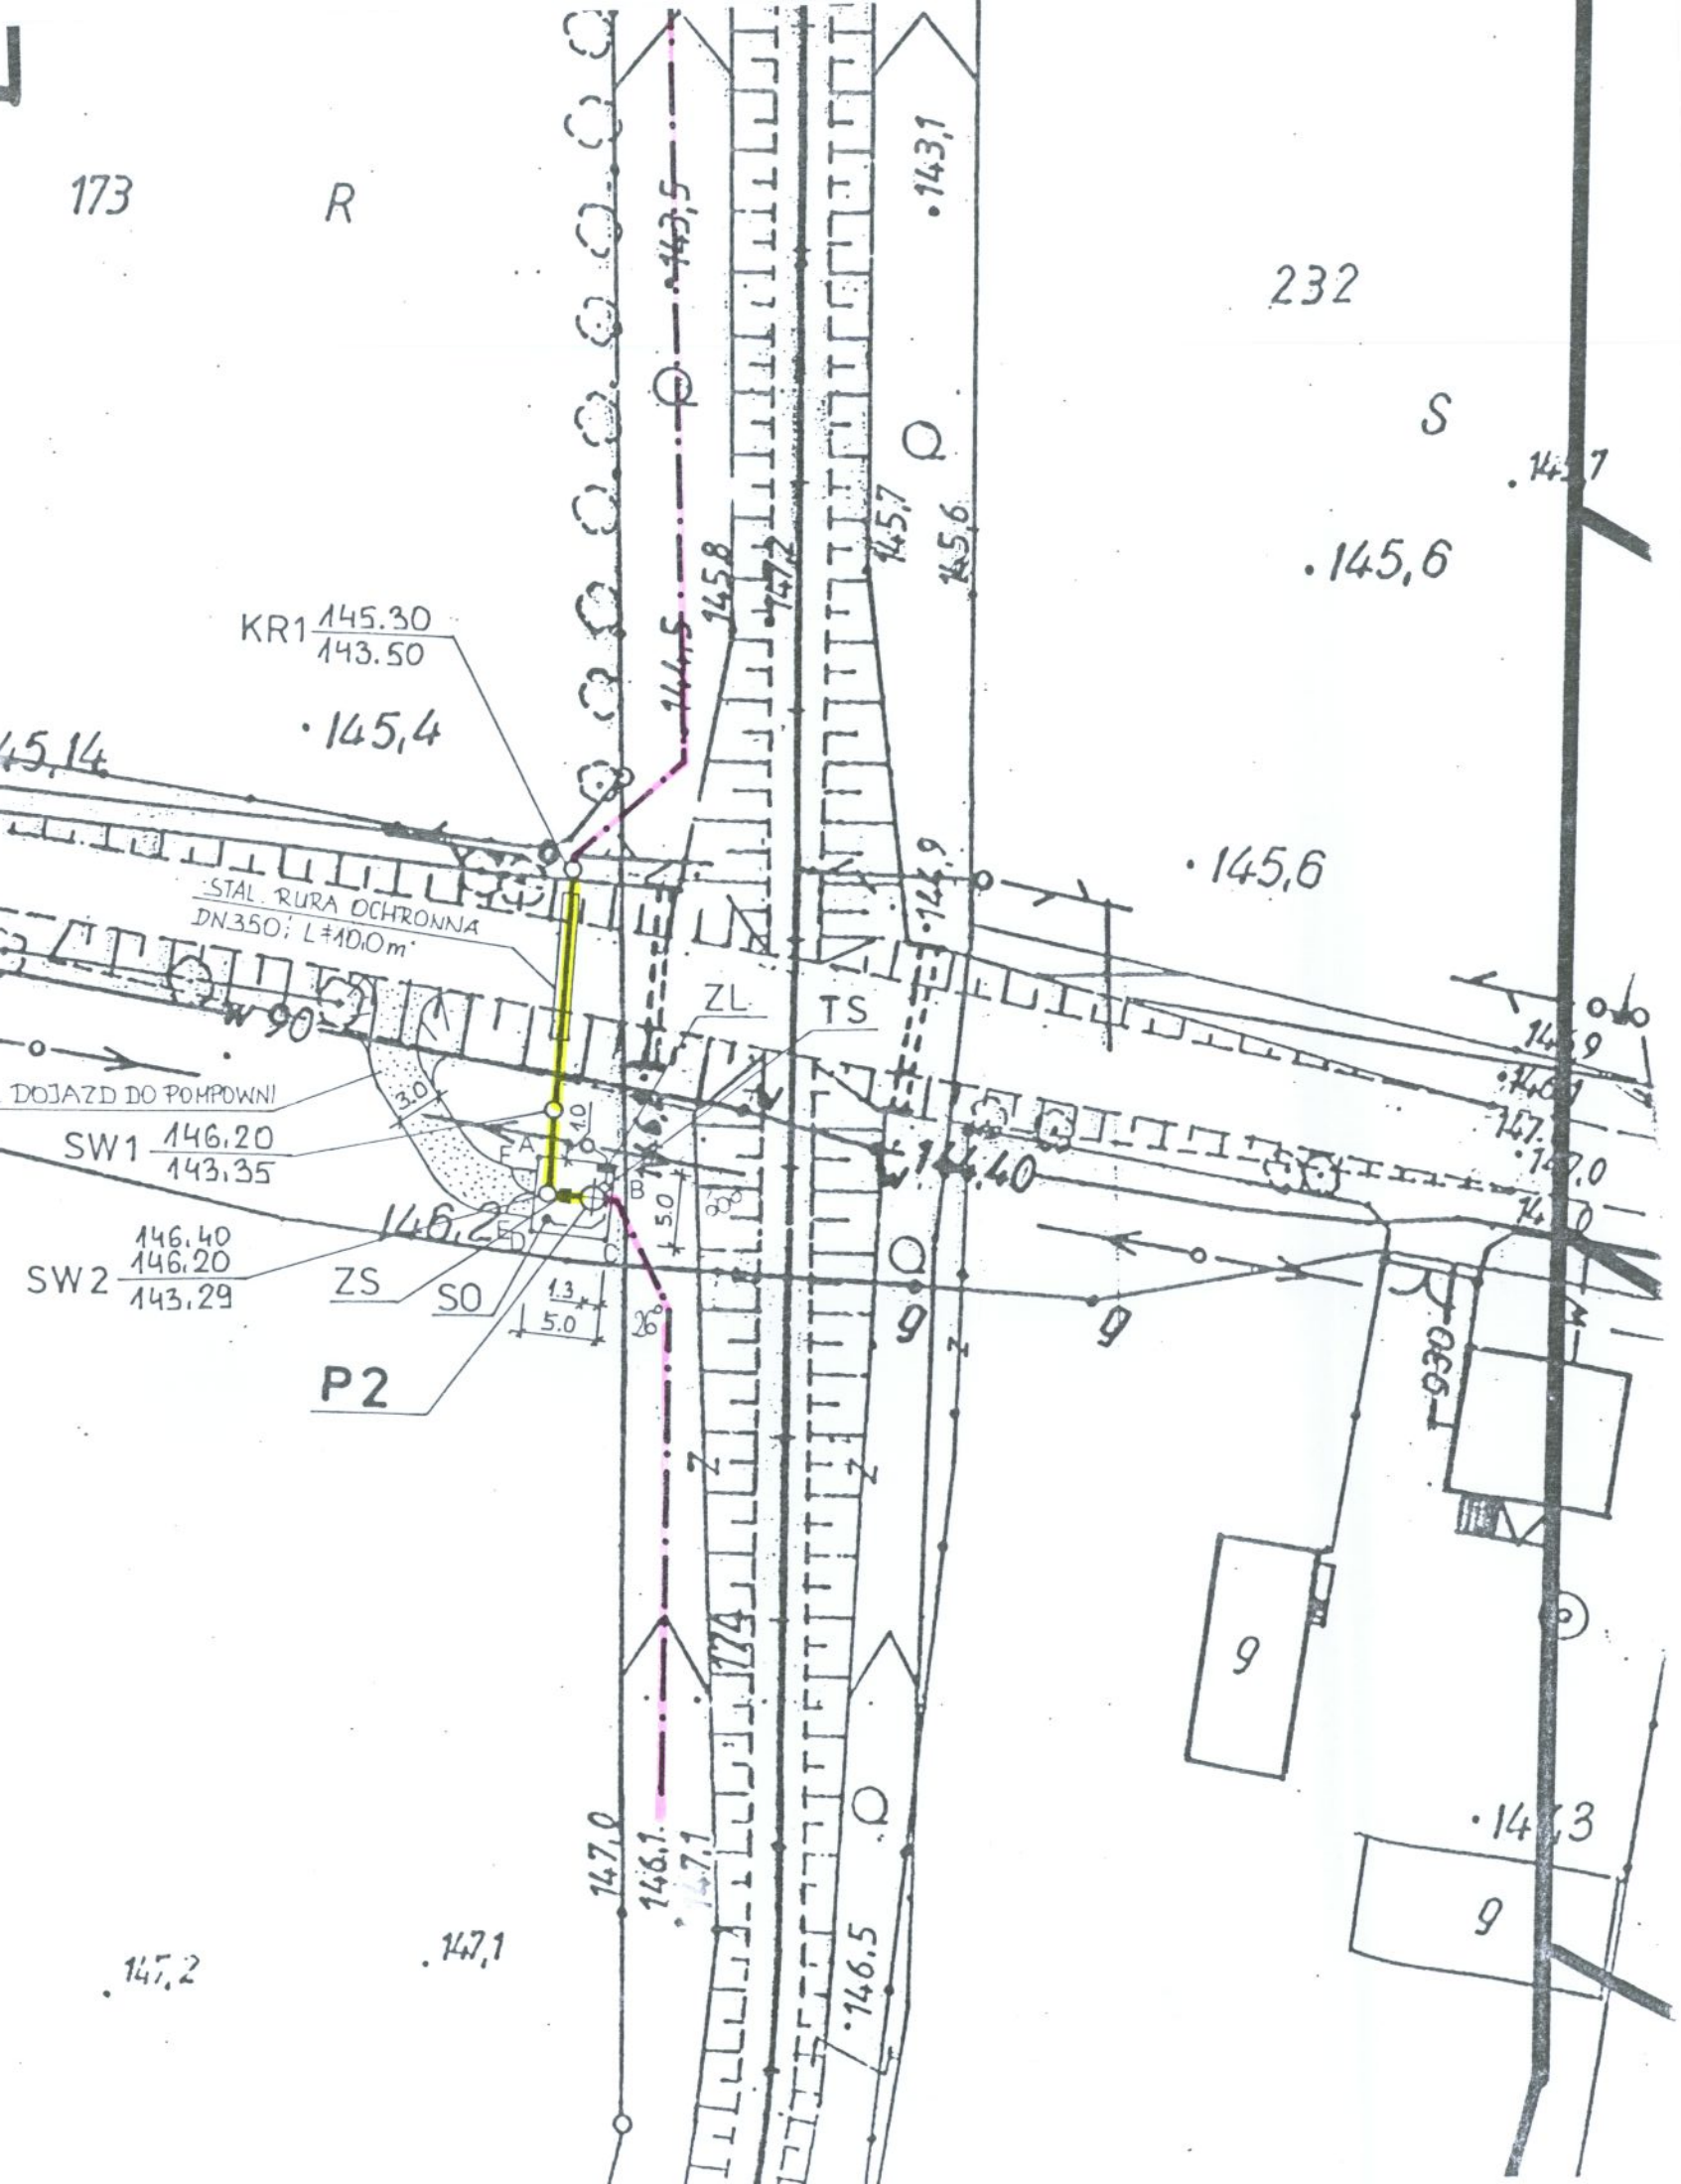

OZNACZENIA:

○ **P2** – Projektowana pompownia ścieków:
- średnica zbiornika – 1,5 m,
- wysokość zbiornika – 4,80 m,
- rzędna pokrywy pompowni – 146,60 m n.p.m.,
- rzędna terenu projektowanego przy pompowni – 146,40 m n.p.m.,
- rzędna terenu istniejącego – 146,20 m n.p.m.,
- rzędna dna przewodu grawitacyjnego PVC 200 – 143,25 m n.p.m.,
- rzędna osi rurociągu tłocznego – 144,70 m n.p.m.,
- rzędna dna zbiornika – 141,80 m n.p.m.,

Projektowany rurociąg tłoczny – PE 160x9,1 mm.
Projektowana kanalizacja sanitarna PVC 200.
Projektowane kable elektroenergetyczne.
A,B,C,D - Projektowane ogrodzenie pompowni z bramą L = 3,0 m.
E,F – brama DS-P Atlant, l = 3,0 m
■ **ZS** – Żurawik słupowy ZSW-25, fundament pod żurawik 0,6x0,6x1,2m.
■ **ZL** – Złącze licznikowe.
□ **TS** – Tablica sterownicza ustawiona obok pompowni.
Projektowany słup oświetleniowy.
Projektowany dojazd do pompowni P2.
● **SO** – Projektowany słup oświetleniowy.

Nie wyklucza się istnienia w terenie również urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji [illegible] nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub geodetę uprawnionego.

Przedstawiona sytuacja na mapie jest zgodna ze stanem faktycznym na gruncie
na dzień _____ roku

Kopia mapy jest zgodna z oryginałem

USŁUGI GEODEZYJNE
Wojciech Dudziński
05-600 Grójec, ul. J. Piłsudskiego 54A
NIP 797-114-01-44, Regon 670890800

3849/04

Grójec, dn. 14.03.04

NOSAN KIELCE	Zakład Projektowo – Usługowy Ochrony Środowiska			Nr rys. 31 / Skala 1:500
Obiekt:	Kanalizacja komunalna Kozietuły Nowe – Mogielnica.			
Projekt:	Projekt wykonawczy kanalizacji komunalnej Kozietuły Nowe – Mogielnica.			
Tytuł rys.	Zagospodarowanie terenu – pompownia P2.			
Opracował:	mgr inż. Leszek Janowski	Nr upr. ----	Data: 10.2005	Podpis:
Projektował:	inż. Stefan Nowak	55/56/90	10.2005	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Nowak	SWK/0051/ PWOS/05	10.2005	

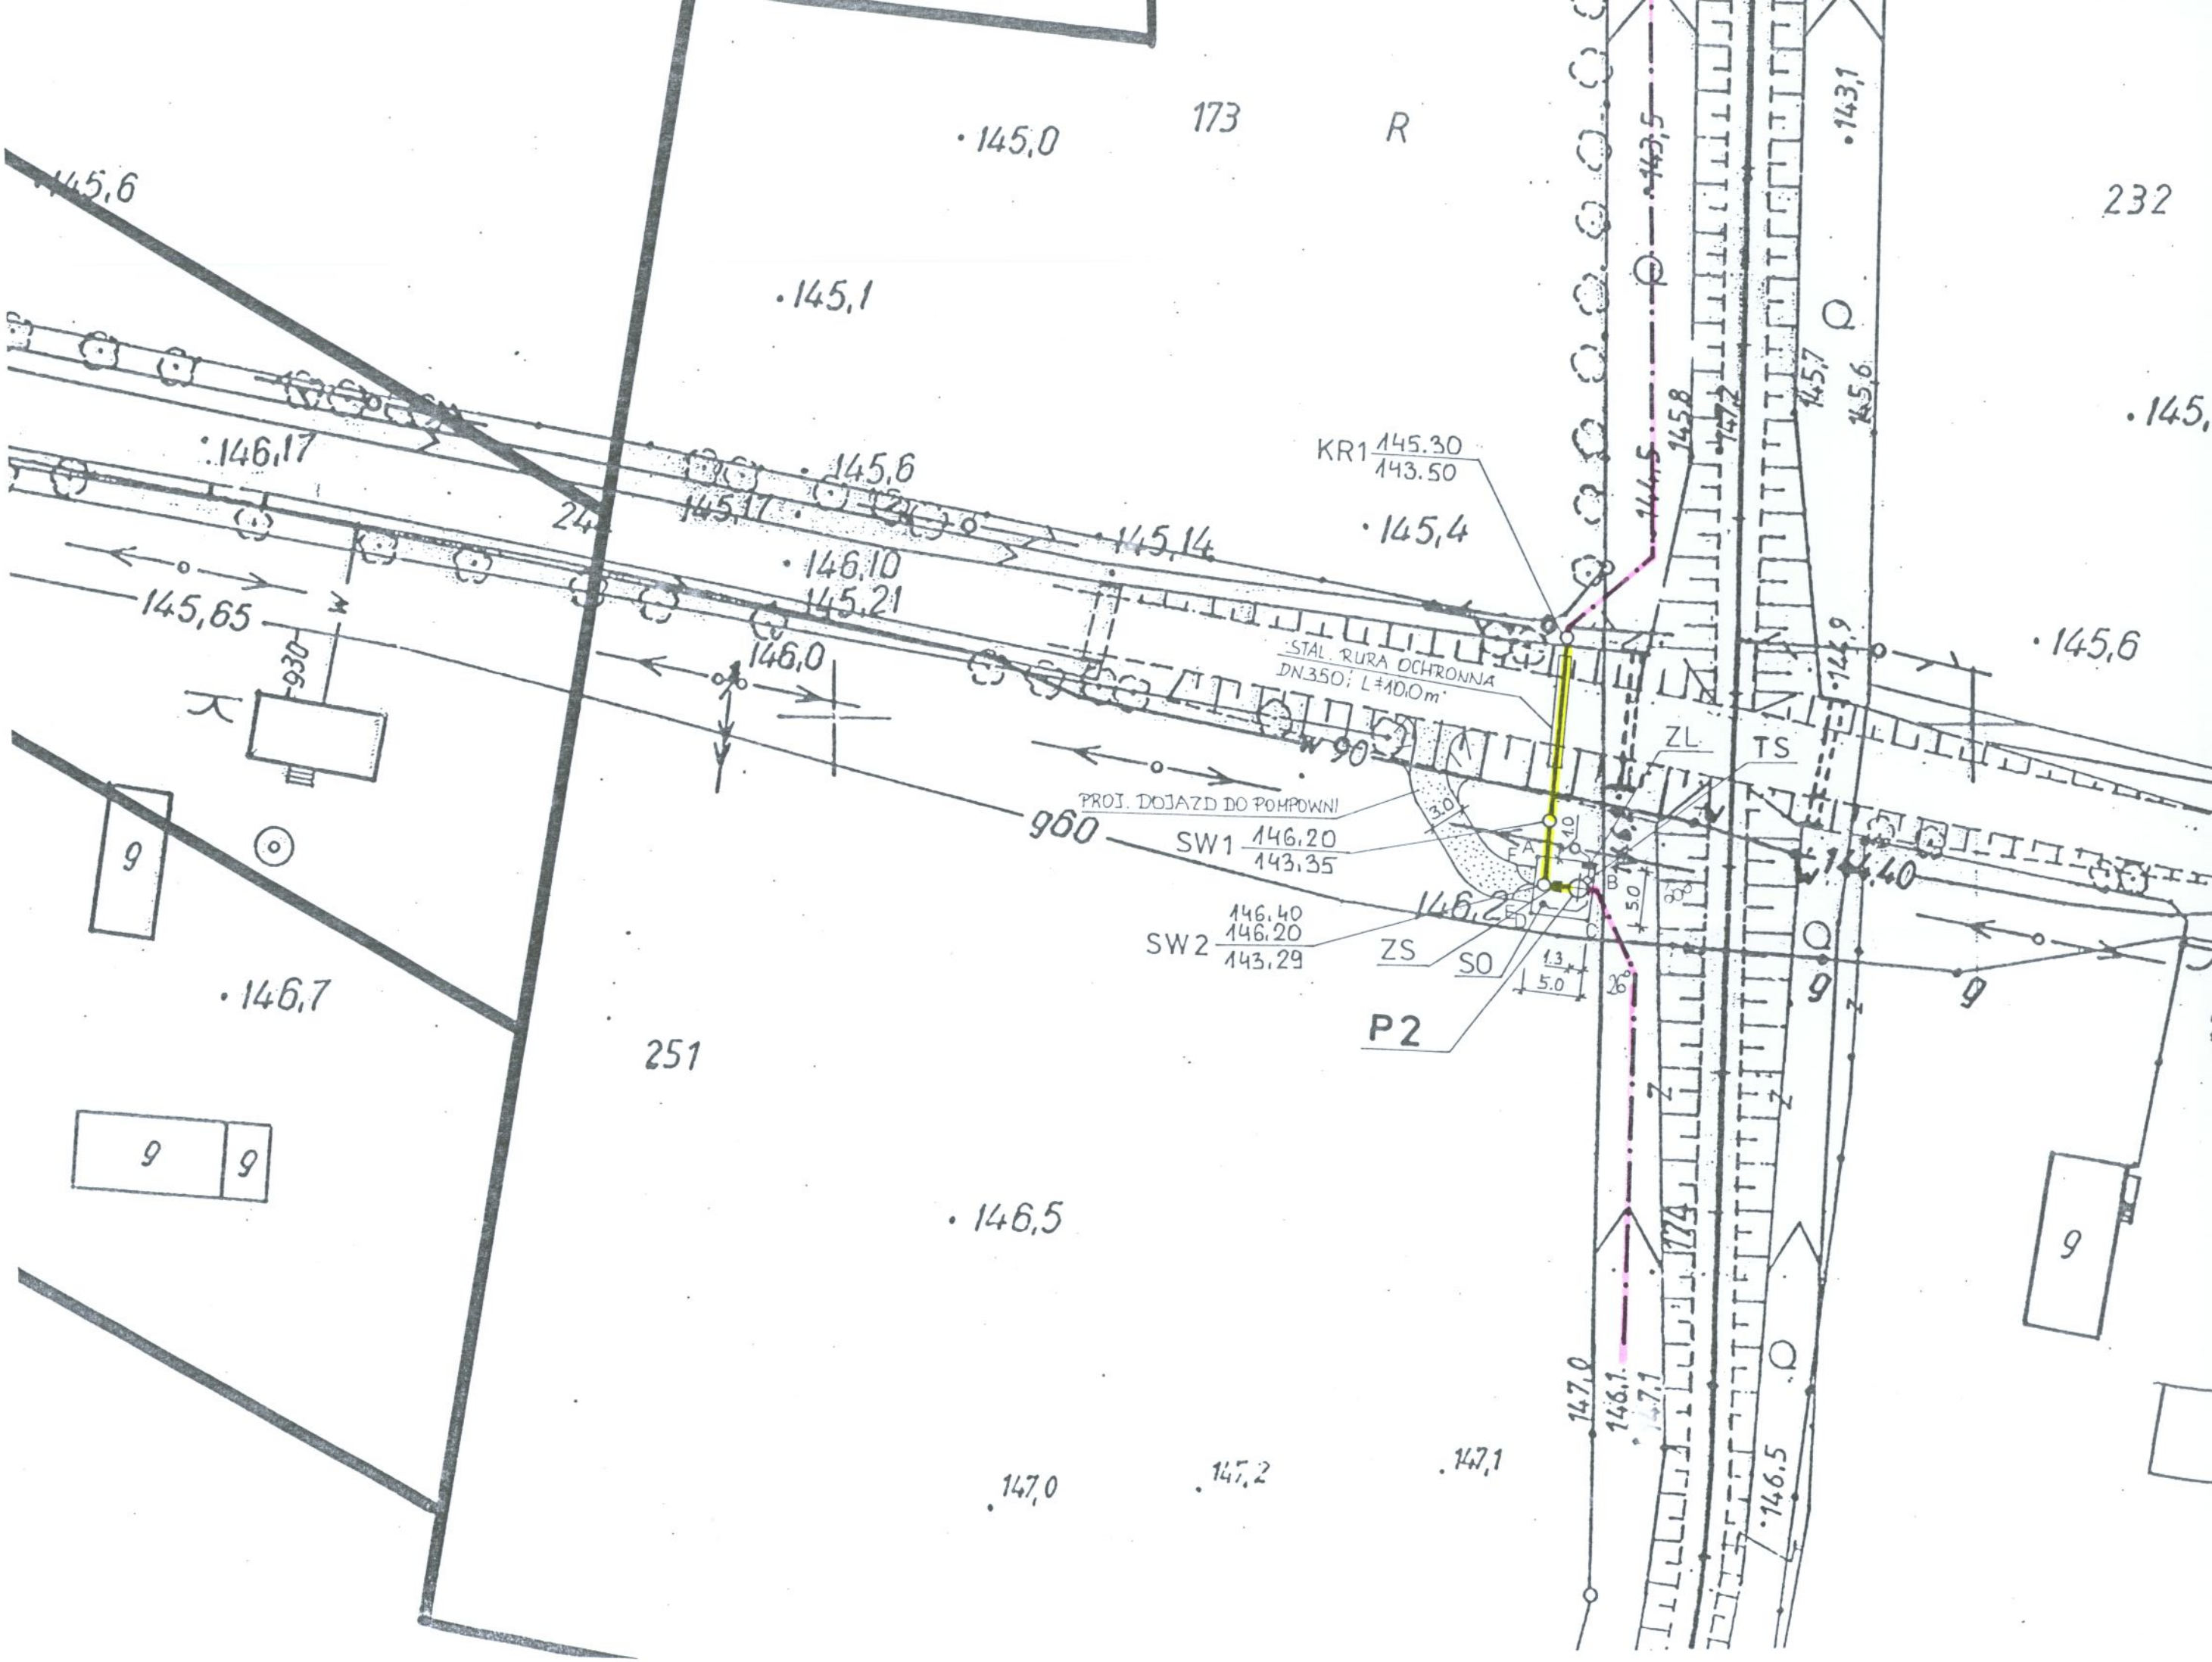

145,6
145,0
173
R
232
145,1
146,17
145,6
145,17
145,14
145,4
146,10
145,21
145,65
146,0
KR1 145.30 / 143.50
STAL. RURA OCHRONNA DN350; L=10,0m
PROJ. DOJAZD DO POMPOWNI
SW1 146,20 / 143,35
SW2 146,40 / 146,20 / 143,29
ZS
SO
P2
ZL
TS
960
146,7
251
146,5
147,0
147,2
147,1
144,40
143,1
145,7
145,6
145,8
144,5
144,9
147,0
146,1
147,1
146,5
9