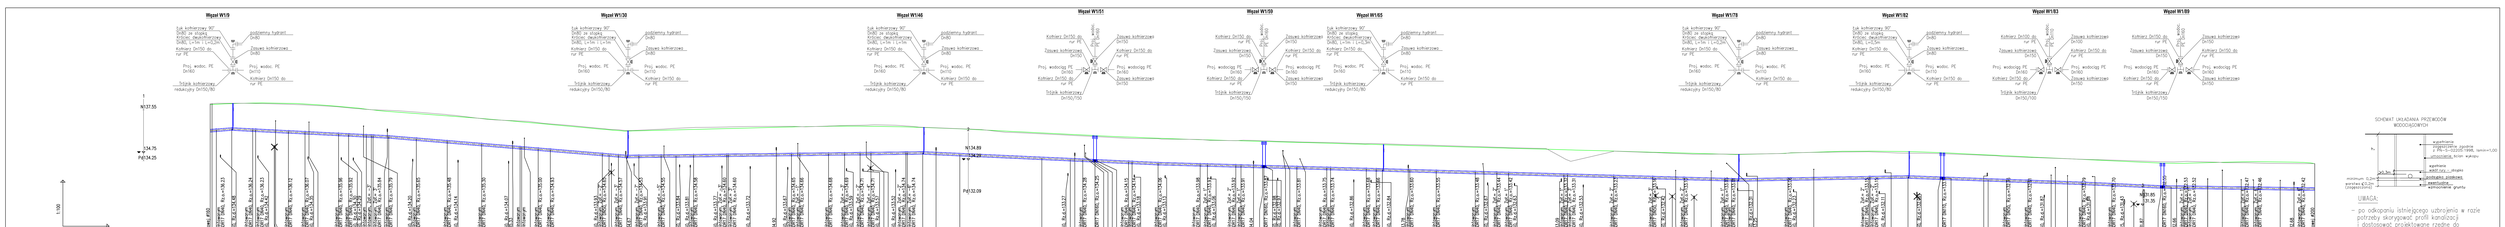

SCHEMAT UKŁADANIA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH

wypełnienie
ochronne z gruntu
rodzimego (piasek)
0,20 m
minimum 0,20 m
warstwa 0,3-0,5m
(najczęściej)
0,20 m
warstwa ochronna
z piasku
minimum 0,20 m
warstwa ochronna
z piasku
minimum 0,20 m
warstwa ochronna
z gruntu rodzimego
(najczęściej)
warstwa ochronna
z gruntu
minimum 0,20 m
warstwa ochronna
z piasku
minimum 0,20 m
warstwa ochronna
z gruntu
minimum 0,20 m
warstwa ochronna
z gruntu
minimum 0,20 m
warstwa ochronna
z gruntu