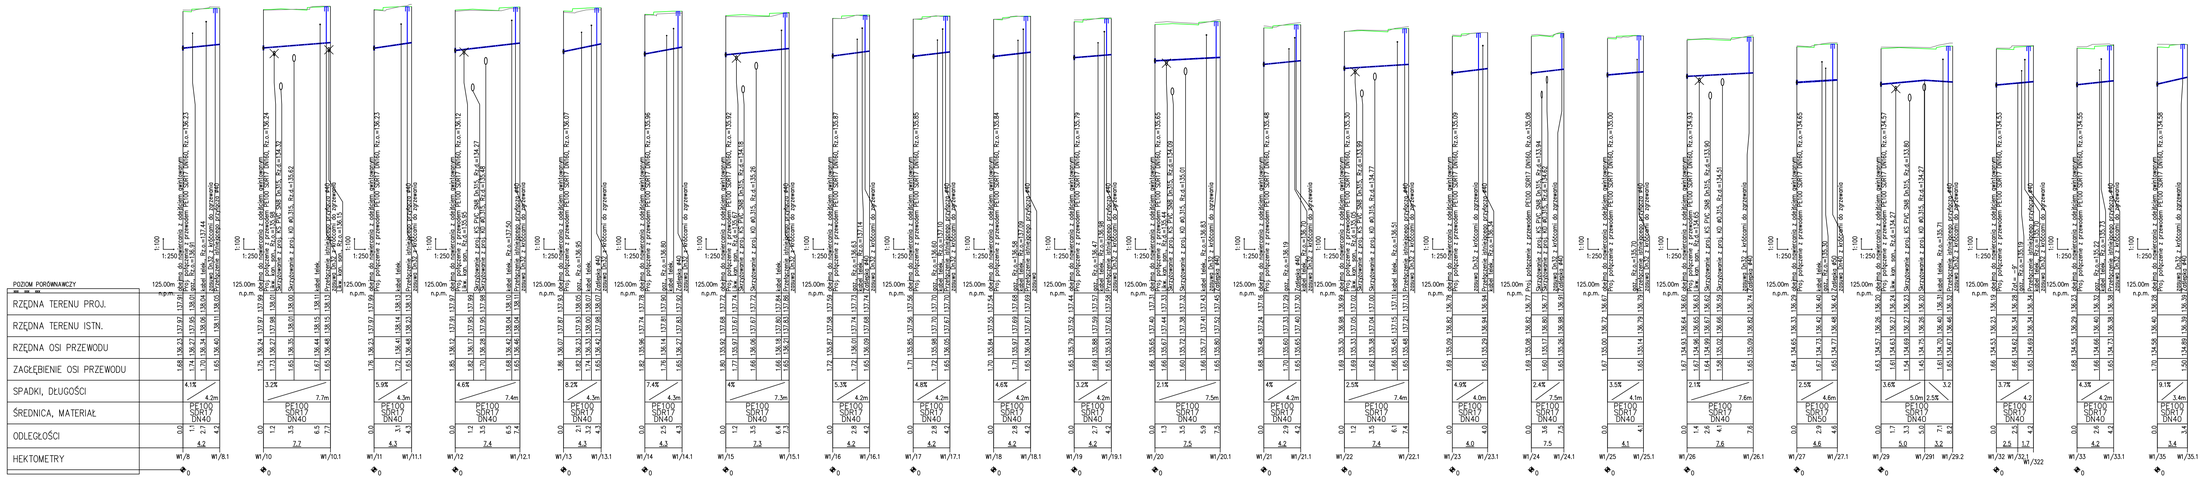

UWAGA:

- po odkopaniu istniejącego uzbrojenia w razie potrzeby skorygować profil kanalizacji i dostosować projektowane rzędne do rzeczywistych
- rozpatrywać razem z planem sytuacyjnym
- na profilach przyjęto normatywne zagłębienie: w – 1,65m, g – 1,0m, e – 0,6m, t – 1,0m

BIURO INŻYNIERSKIE
Zakład Wodociągów
ul. Truskawkowa 5, Szczepna, 05-600 Grójec tel. 512 425 611,
email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. DZIARNOWSKIEJ W MOGIELNICY

GMINA I MIASTO MOGIELNICA
ul. Rynek 1, 05-640 Mogielnica

Sanitarna	Projekt wykonawczy	
mgr inż. Grzegorz Gliński	MAZ0669/POD/12	
mgr inż. Piotr Modrakowski	MAZ0422/POD/09	
Profil podłużny sieci wodociągowej		
12.2020	1:100/250	2	03